№. Gn202309844

CMA
220021349638

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

委 托 单 位 ： 天津天玻科技发展有限公司

产品型号名称： DFB-10-C1.50/单片非隔热型防火玻璃

检 验 类 别 ： 委托检验

应急管理部天津消防研究所

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

应急管理部天津消防研究所

检　验　报　告

№. Gn202309844　　共 5 页 第 1 页

产品名称	单片非隔热型防火玻璃	型　　号	DFB-10-C1.50
委托单位	天津天玻科技发展有限公司	生产单位	天津天玻科技发展有限公司
送检单位	天津天玻科技发展有限公司	样品编号	202309844
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	2块带框(1200mm×700mm)	到样日期	2023-10-31
检验类别	委托检验	样品等级	C1.50
检验日期	2023-11-09 至 2023-11-17		
检验依据	GB15763.1-2009		
检验项目	耐火性能		
检验结论	经按GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》检验，耐火性能合格。（以下空白） 检验检测专用章 签发日期：2023 年 11 月 24 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点：□一基地　☑二基地		

批准：　　审核：　　编制：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

应急管理部天津消防研究所

检　验　报　告

产品照片：



（本栏以下空白）


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App


应急管理部天津消防研究所
照 片 页





扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

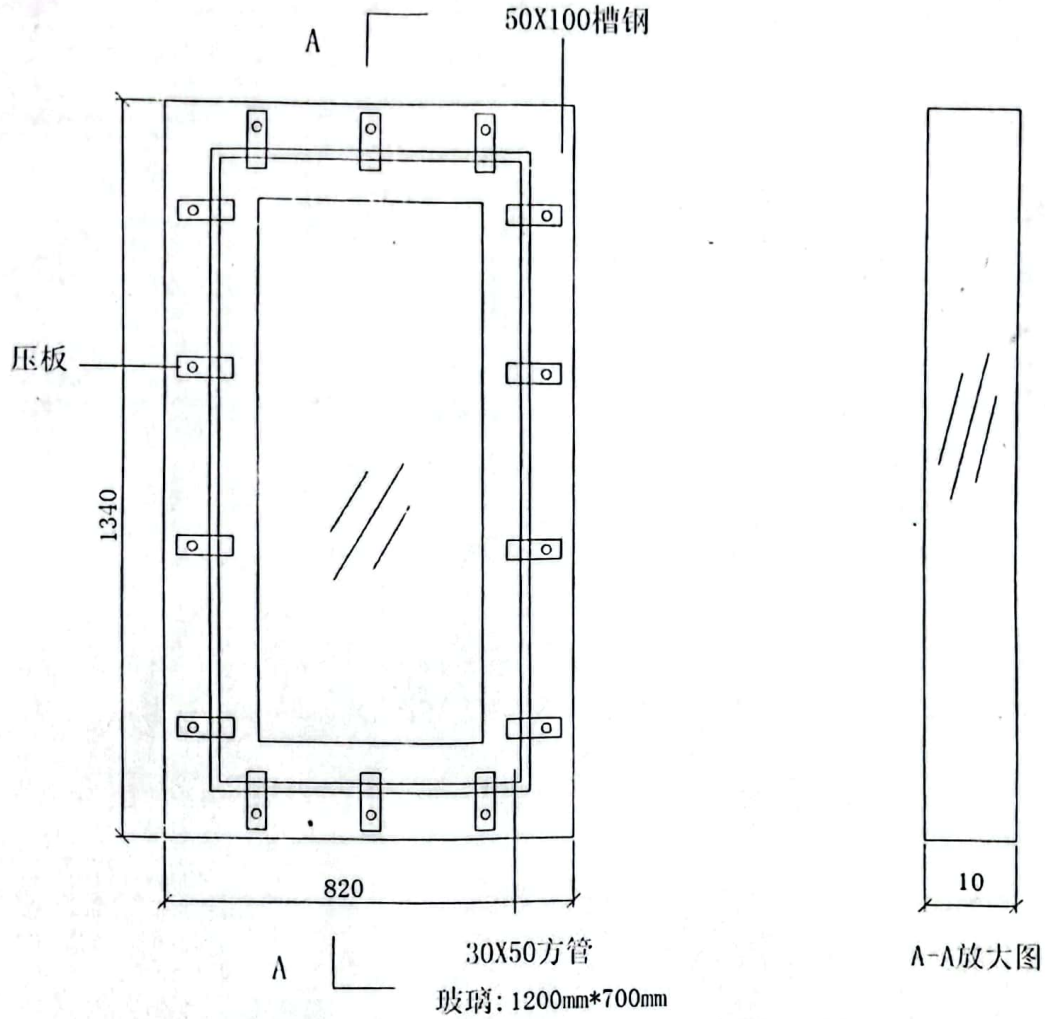

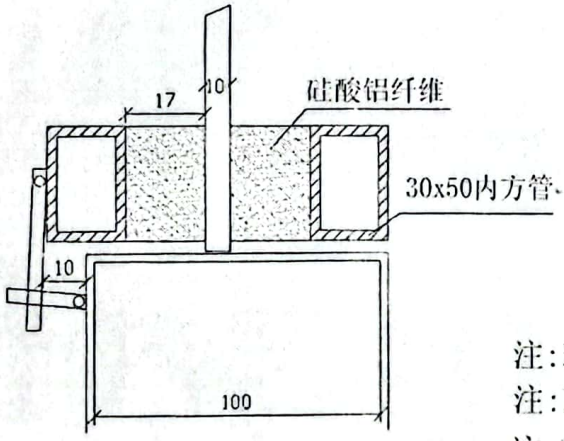

注：玻璃与框架以螺栓和压板结合
注：玻璃透光度标称值78%
注：玻璃原片为浮法玻璃

制 图			单片非隔热型防火玻璃
设 计			
校 对			10mm单片非隔热型防火玻璃 DFB-10-C1.50
加工工艺			
标准化			天津天玻科技发展有限公司
审 核			
审 定			