№. Gn202303369

CMA
220021349638

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

委 托 单 位： 天津天玻科技发展有限公司

产品型号名称： DFB-15-C1.50/单片非隔热型防火玻璃

检 验 类 别： 委托检验

应急管理部天津消防研究所

扫描全能王 创建

应急管理部天津消防研究所

检　验　报　告

№. Gn202303369　　共 5 页 第 1 页

产品名称	单片非隔热型防火玻璃	型　号	DFB-15-C1.50
委托单位	天津天玻科技发展有限公司	生产单位	天津天玻科技发展有限公司
送检单位	天津天玻科技发展有限公司	样品编号	202303369
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	2块（1200mm×700mm）	到样日期	2023-04-19
检验类别	委托检验	样品等级	C1.50
检验日期	2023-05-17 至 2023-05-23		
检验依据	GB15763.1-2009		
检验项目	耐火性能		
检验结论	经按GB15763.1-2009《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》检验，耐火性能合格。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2023 年 6 月 1 日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点：☑一基地　□二基地		

批准：　　审核：　　编制：

扫描全能王 创建

应急管理部天津消防研究所

检　验　报　告

产品照片：



（本栏以下空白）

扫描全能王 创建

应急管理部天津消防研究所

检验结果汇总表

生产单位：天津天玻科技发展有限公司　　No.Gn202303369

产品型号：DFB-15-C1.50　　共 5 页 第 3 页

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	C1.50级： 耐火完整性≥1.50h。 6.3（7.3）	样品倾斜度为90°。 耐火试验进行到90min时： 未丧失完整性。 耐火完整性大于1.50h。	合格	/
		本页以下空白			


扫描全能王 创建


应急管理部天津消防研究所
照 片 页





扫描全能王 创建

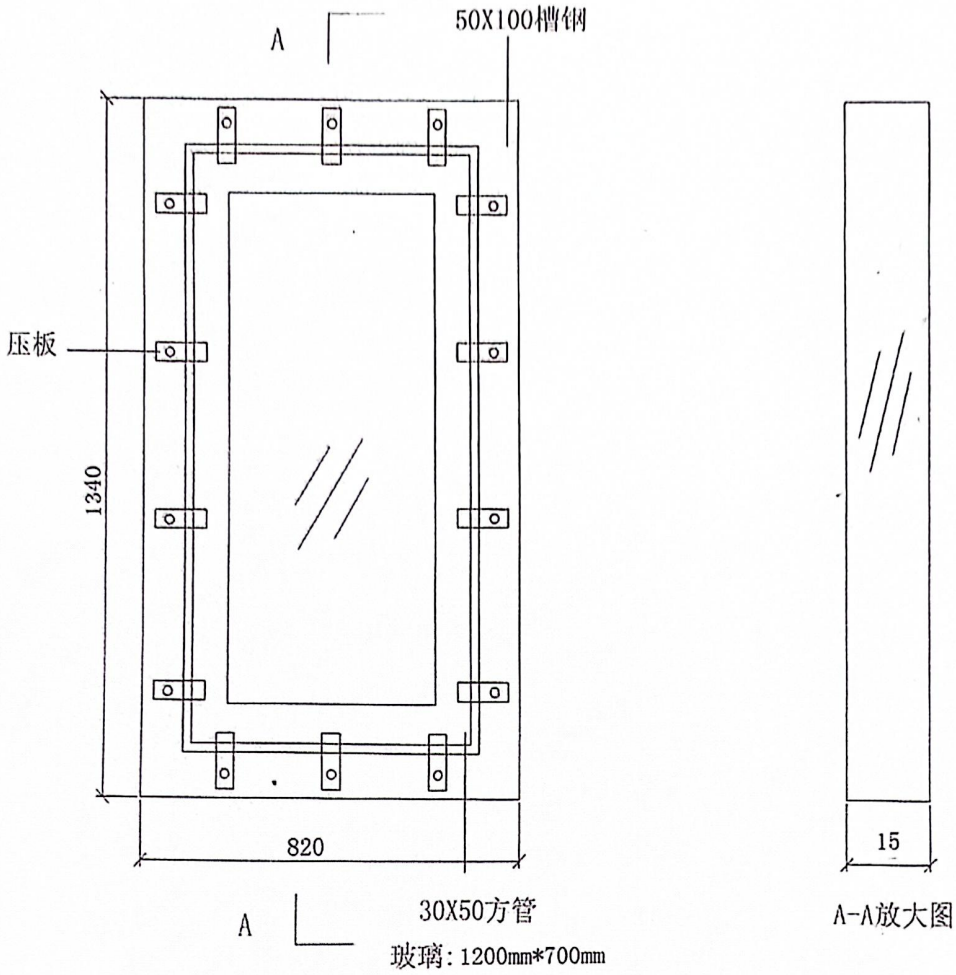

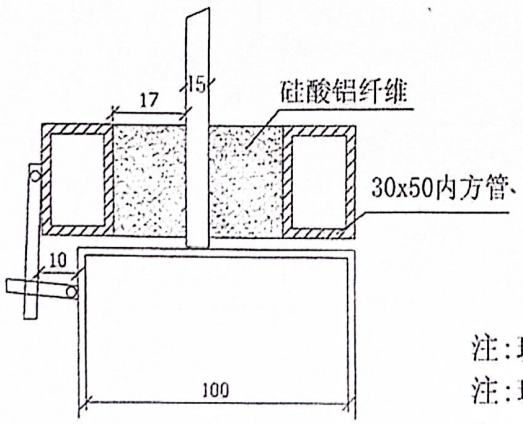

注：玻璃与框架以螺栓和压板结合

注：玻璃透光度标称值78%

注：玻璃原片为浮法玻璃

制 图			单片非隔热型防火玻璃
设 计			
校 对			15mm单片非隔热型防火玻璃 DFB-15-C1.50
加工工艺			
标准化			天津天玻科技发展有限公司
审 核			
审 定	董大周		

扫描全能王 创建

注　意　事　项

1. 报告无“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效，未经本检验机构批准不得部分复制使用。
5. 对报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验机构提出。
6. 报告的结果仅适用于受检样品。
7. 本中心实施检验检测活动的固定场所有应急管理部天津消防研究所第一试验基地（简称“一基地”），地址为天津市西青区津涞公路富兴路2号;应急管理部天津消防研究所第二试验基地（简称“二基地”），地址为天津市西青区开发区新源道4号。具体检验检测地点见报告备注。

名　　称：应急管理部天津消防研究所
地　　址：天津市西青区津涞公路富兴路2号
电　　话：022-58387888
传　　真：022-58387878
邮政编码：300382
网　　址：www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

Name:Tianjin Fire Science and Technology Research Institute of MEM
Address:No.2 Fuxing Road , Jinlai Highway , Xiqing District , Tianjin , China
Telephone:022-58387888
Fax:022-58387878
Post Code:300382
Website: www.tfri.com.cn ; www.cncf.com.cn

扫描全能王 创建